

Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.

Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского

муниципального района

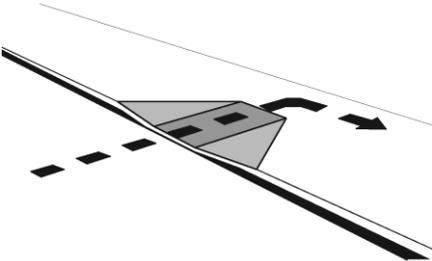
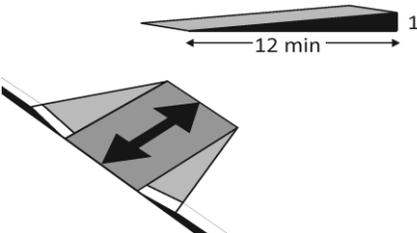
Хабаровского края (МБОУ СОШ №17)

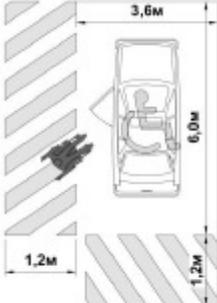
Адрес: 682050, Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Тырма, ул. Октябрьская, д. 5

Дата обследования: 05.08.2022 г.

п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерения + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра)	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр Измерение		Остановки общественного транспорта не оборудована	Привести в соответствие
	Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр.		Схема движения к объекту для МГН отсутствует	Привести в соответствие

1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса?	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр	Если Да, расположение маршрута:		Привести в соответствие
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием?	<input type="checkbox"/> Да Осмотр		Маршрут движения по территории объекта ровный 	
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?			От остановки общественного транспорта до объекта 20 м.	
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?	<input type="checkbox"/> Нет		Место отдыха имеется, без вызова помощи 	Привести в соответствие

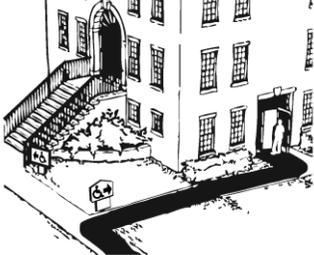
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.	<input type="checkbox"/> Да Измерение: 1,5 м.			Соответствует нормам
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус?	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м	<input type="checkbox"/> Нет			
Автостоянка и парковка					
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов?	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр.	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше	Автостоянок и парковок нет	Привести в соответствие
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть од-	<input type="checkbox"/> Нет	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть дос-		Привести в соответствие

	но доступное для микроавтобуса?		тупно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.		
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м	<input type="checkbox"/> нет Измерение:			Привести в соответствие
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м	<input type="checkbox"/> нет Измерение:			Привести в соответствие
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр <input type="checkbox"/> Нет Измерение:		Знаков нет	Привести в соответствие

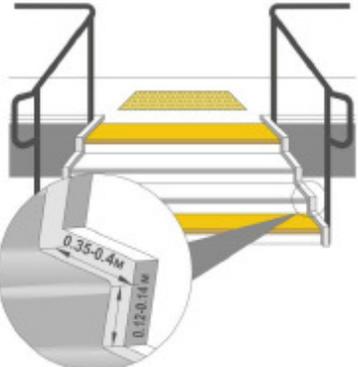
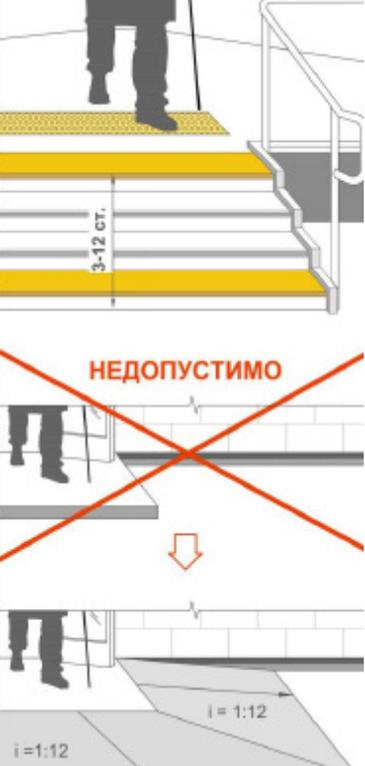
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания.	<input type="checkbox"/> нет			Привести в соответствие
------	---	------------------------------	--	--	-------------------------

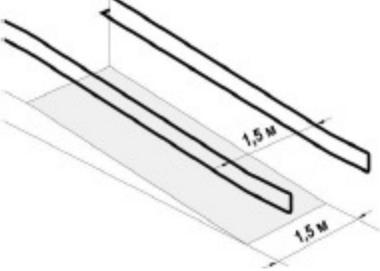
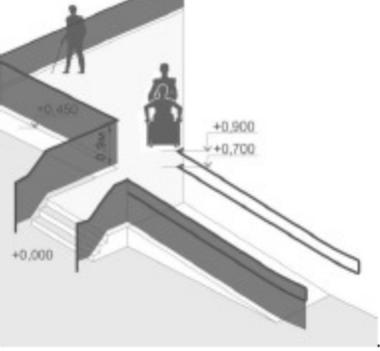

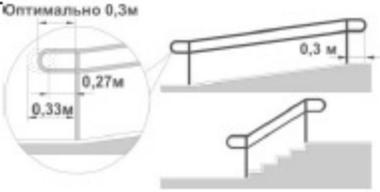
Раздел 2. Входы в здание.

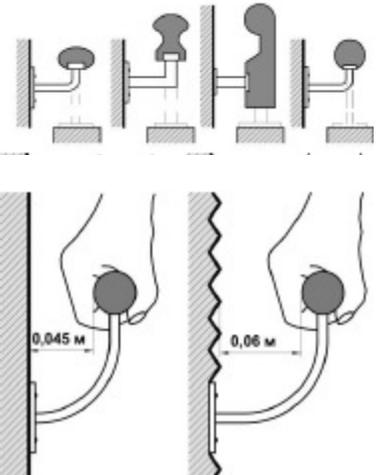
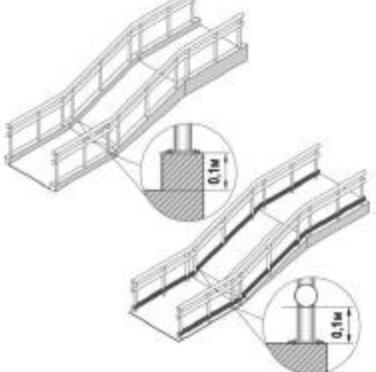
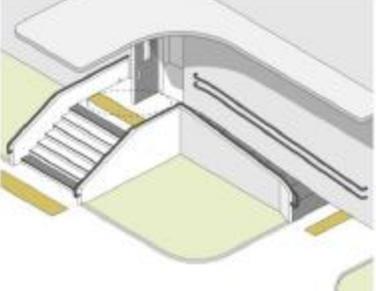
Общие требования к зоне

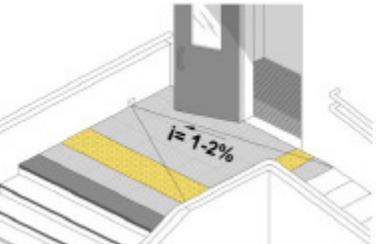
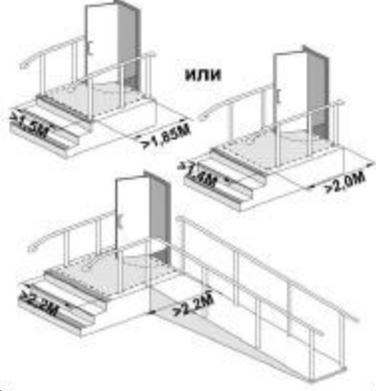
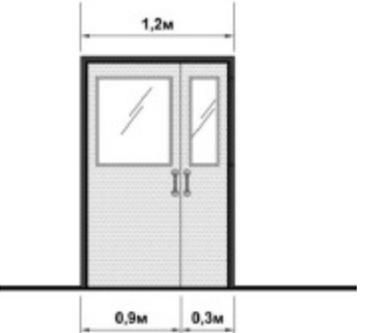
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр: <input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр: <input type="checkbox"/> нет Осмотр: Измерение	  	Знаков доступности нет	- Привести в соответствие - Привести в соответствие

Лестница наружная						
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:				Привести в соответствие

2.4.	<p>Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.</p>	<input type="checkbox"/> Да Измерение: 0,38- 0,36			Соответствует требованиям
.	<p>Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.</p>	<input type="checkbox"/> да			Соответствует требованиям

2.8	<p>Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса.</p>	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			<p>Привести в соответствие</p>
2.9	<p>Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15).</p>	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			
2.10	<p>Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)</p>	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			
2.12	<p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение</p>	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			

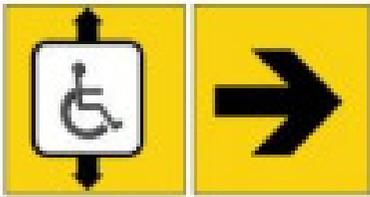
2.13	<p>Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м</p> <p>Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей</p>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Измерение:			
2.14	<p>Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м</p>	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			
Входная площадка (перед дверью)					
2.15	<p>Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия .</p>	<input type="checkbox"/> Нет Навес,			Привести в соответствие

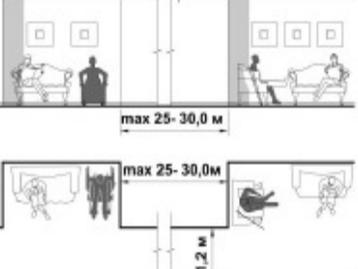
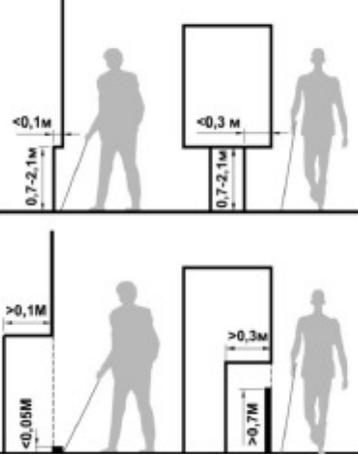
2.16	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			Привести в соответствие
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0м или 1,5x1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Измерение: <input type="checkbox"/> Нет Измерение:		Размер входной площадки 1,5x1,5 м	Привести в соответствие
Дверь (входная)					
2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	<input type="checkbox"/> Да Измерение: 1,5		Ширина входной двери 1.5 м.	Соответствует нормам

	но быть закреплено на поверхности пола.				
--	---	--	--	--	--

Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).

ОБЩИЕ требования к зоне.


3.1	<p>Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания?</p> <p>После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.</p>	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр: <input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			<p>Привести в соответствие</p> <p>Привести в соответствие</p>
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			Привести в соответствие

3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.	<input type="checkbox"/> Нет			Привести в соответствие
3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует требованиям

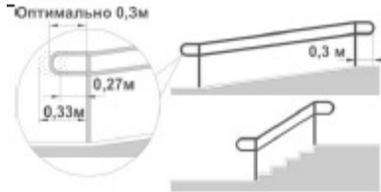
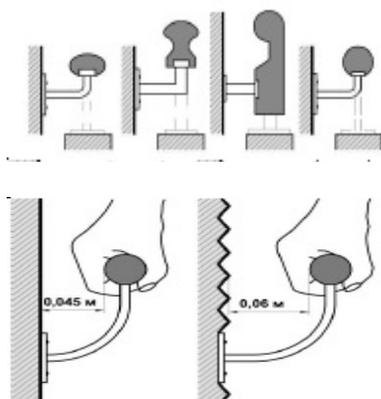
3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			Привести в соответствие
3.7	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует требованиям

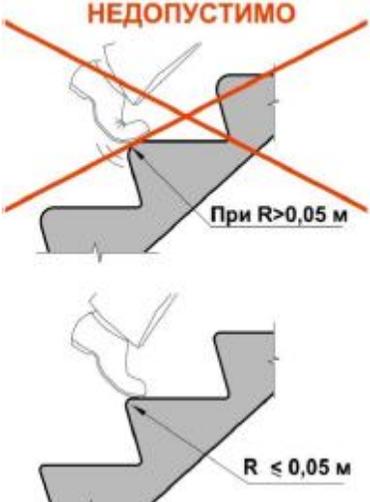
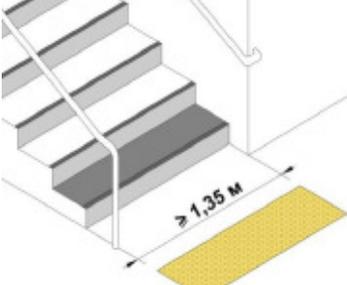
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).

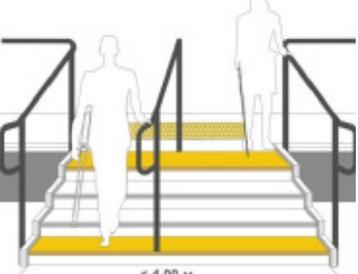
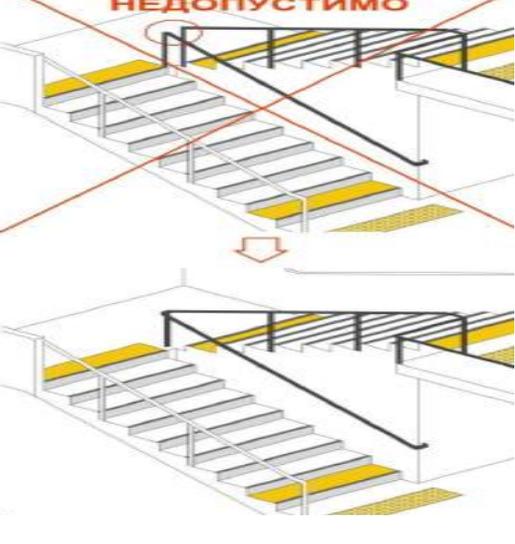
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; при встречном движении – не менее 1,8 м.	<input type="checkbox"/> Да Измерение: 1,6 м <input type="checkbox"/> Нет Измерение:		Ширина коридора-1,6 м 	Соответствует требованиям Техническое решение не возможно
-----	--	---	--	---------------------------	--

3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 x 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м .	<input type="checkbox"/> Да		Ширина коридора 1,6 м 	Соответствует требованиям
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м.	<input type="checkbox"/> Да		Высота коридора 2,8 м	Соответствует требованиям
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	<input type="checkbox"/> Да		Все проходы свободны от мебели.	Соответствует требованиям

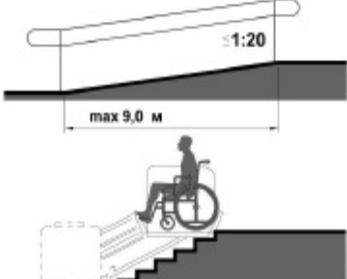
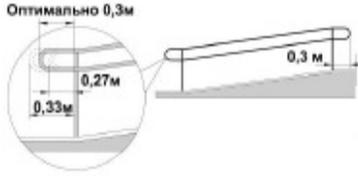
Лестница (внутри здания).

3.12	<p>Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.</p>	<p><input type="checkbox"/> Да Измерение:</p>			<p>Соответствует требованиям</p>
3.13	<p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Измерение:</p>			<p>- Привести в соответствие</p>
3.14	<p>Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей</p>	<p><input type="checkbox"/> Да Измерение:</p>			<p>Соответствует требованиям</p>

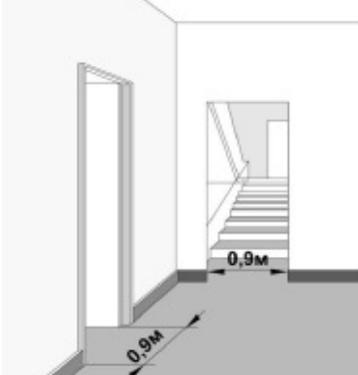
3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м	<input type="checkbox"/> Да			Соответствует требованиям
3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м.	<input type="checkbox"/> Нет			Привести в соответствие
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение: 1,24 м			Техническое решение не возможно

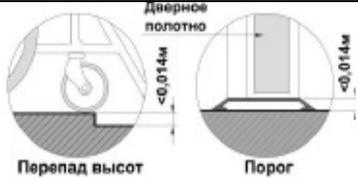
3.18	Дополнительные поручни следует предусматривать при ширине марша лестницы 4,0 м и более.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Измерение: 1,24			Соответствует требованиям
3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			Привести в соответствие
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	<input type="checkbox"/> Нет			- Привести в соответствие

Пандус (внутри здания).

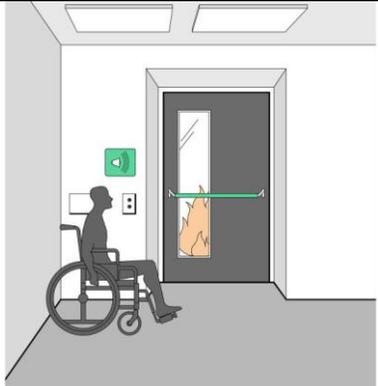
3.21	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			Техническое решение невозможно
3.22	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33м) и иметь не травмирующее завершение.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			Техническое решение невозможно

Дверь.

3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	<input type="checkbox"/> Да Измерение: 1,5 м			Соответствует требованиям
------	--	--	---	--	---------------------------

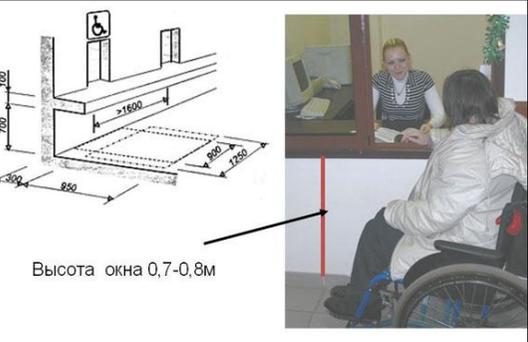
3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	<input type="checkbox"/> Да Измерение: - 0,012 м;			Соответствует требованиям
------	---	---	--	--	---------------------------

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).

3.42	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести в соответствие
------	--	---	--	---------------------------------------	---------------------------

3.43	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:	 <p>Эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026</p>	 <p>Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.</p>	- Привести в соответствие
3.44	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр: не обозначены	 <p>Зона безопасности</p>	На плане не отмечены зоны безопасности	- Привести в соответствие

4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).

4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН	<input type="checkbox"/> Да Осмотр:	 <p>Высота окна 0,7-0,8м</p>		- Соответствует требованиям
------	---	--	--	---	-----------------------------

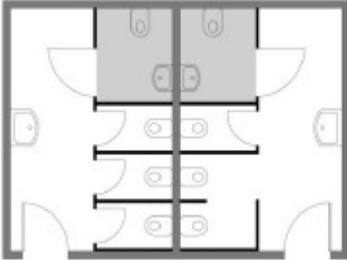



4.2	<p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками 	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			- Привести в соответствие
4.3.	<p>Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.</p> <p>При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН.</p>	<input type="checkbox"/> Нет			Техническое решение невозможно
4.4	<p>Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)</p>	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует требованиям
4.5	<p>При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам</p>	<input type="checkbox"/> Да Измерение:			Соответствует требованиям

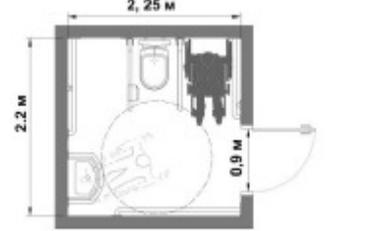
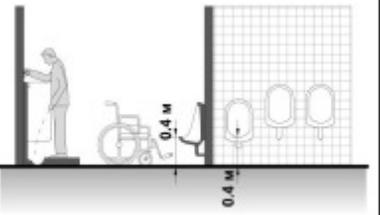
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Измерение:			-
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	<input type="checkbox"/> Нет Измерение: 1,6м		Выключатели расположены на высоте 1,6 м от уровня пола, розетки – 1,6 м.	- Привести в соответствие
4.8	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	<input type="checkbox"/> Да			Соответствует требованиям


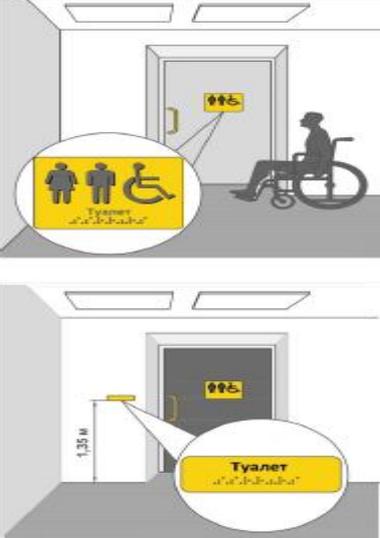
5. Санитарно-гигиенические помещения.

Туалетные комнаты и кабины.

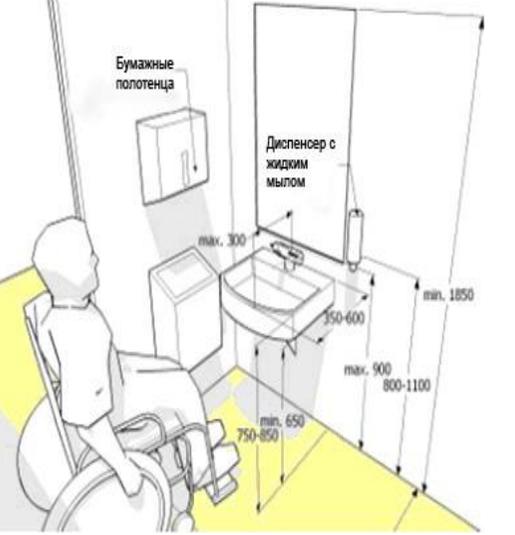
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			Техническое решение невозможно
------	--	---	--	--	--------------------------------

5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			Техническое решение невозможно
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	<input type="checkbox"/> Нет			Техническое решение невозможно
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			Техническое решение невозможно
5.5	Двери должны открываться наружу.	<input type="checkbox"/> Да Осмотр:		Двери открываются наружу	Соответствует требованиям

5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение: 1,5-1,5			Привести в соответствие
5.8	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение: 0,58			Привести в соответствие
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

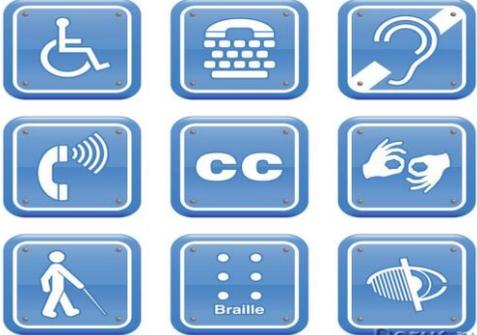
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			Привести в соответствие
5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	<input type="checkbox"/> Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации.	- Привести в соответствие

<p>5.13</p>	<p>В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Осмотр:</p>			<p>- Привести в соответствие</p>
-------------	---	---	---	---	----------------------------------

5.14	<p>Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.</p>	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.15	<p>Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников.</p> <p>Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников.</p>	<input type="checkbox"/> Нет Измерение <input type="checkbox"/> Нет Измерение		Зеркало отсутствует.	- Привести в соответствие

6. Система информации на объекте.

<p>6.1</p>	<p>Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению</p>	<p><input type="checkbox"/> Да Осмотр:</p>		<p>Назначен тьютор для информирования и сопровождения . Оборудовано место ожидания.</p>	<p>Соответствует требованиям</p>
<p>6.2</p>	<p>Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов.</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Осмотр:</p>			<p>- Привести в соответствие</p>

6.3	<p>Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху.</p> <p>Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.</p>	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
6.4	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)</p>	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести в соответствие
6.5	<p>Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации</p>	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Знаки и символы отсутствуют.	- Привести в соответствие
6.6	<p>Система средств информации обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; 	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Назначен тьютор для информирования и сопровождения .	- Привести в соответствие

	- возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.				
6.7	<p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:		Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести в соответствие
7. Доступность услуг.					
7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы.	<input type="checkbox"/> Да Осмотр:		Прохождение КПК «Особенности работы с обучающимися с ОВЗ» педагогами школы	Соответствует требованиям
7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности	<input type="checkbox"/> Нет			- Привести в соответствие

	и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов.	Осмотр:			
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	<input type="checkbox"/> Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

Директор МБОУ СОШ №17 Зарыпова Е.М. _____

Члены комиссии:

Начальник сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Самсонова О.Г. _____

Главный специалист сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Колесникова И.Ю. _____

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ»
по Верхнебуреинскому району Литвинова Н.И. _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021686

Владелец Зарыпова Евгения Михайловна

Действителен с 29.05.2024 по 29.05.2025